


Согласовано

Подп. и дата

Сидоров

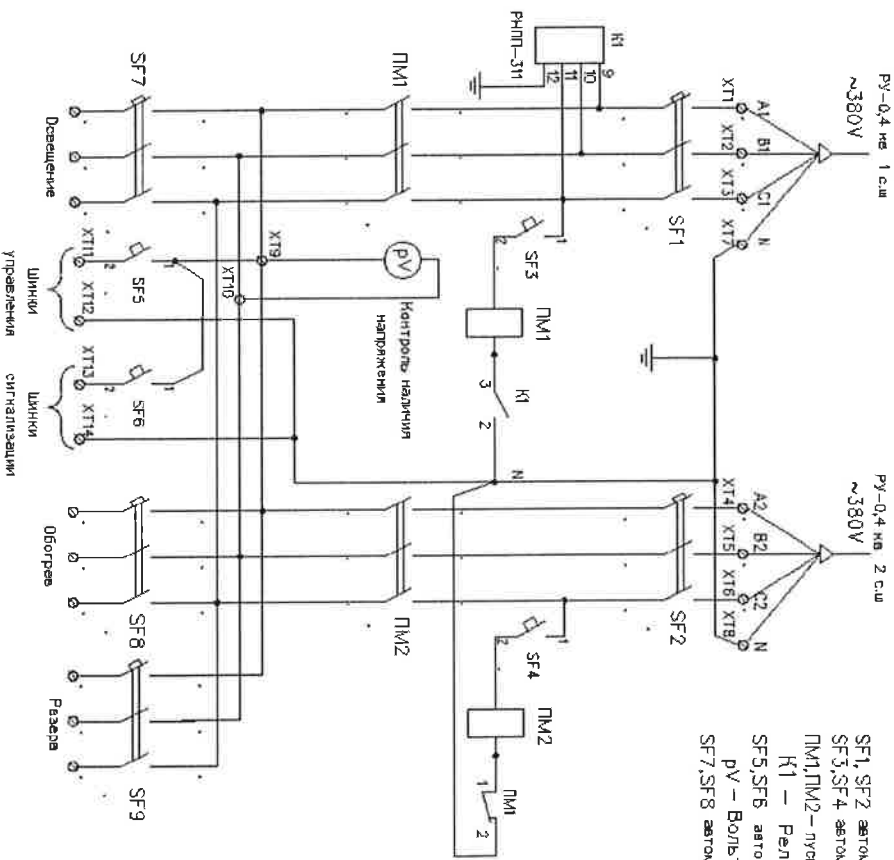

SF1, SF2 автоматический выключатель 3х пол. I ном. - 25 А
 SF3, SF4 автоматический выключатель 3х пол. I ном. - 6 А
 PM1, PM2 - пускатель магнитный ПМЕ-2001 I ном. - 25 А
 K1 - Реле контроля фаз РИПП-311
 SF5, SF6 автоматический выключатель 3х пол. I ном. - 16 А
 PV - Вольтметр В-500В
 SF7, SF8 автоматический выключатель 3х пол. I ном. - 16 А

Щит собственных нужд (ЩСН)
 Переменный оперативный ток
 Схема электрическая принципиальная

05/15-30-01П

Строительство ТП 2х2500кВА в мкр. 24 г. Сургут

Щит собственных нужд

Схема электрическая принципиальная ЩСН

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Зернин		<i>Зернин</i>	05.15
Проверил		Ходина		<i>Ходина</i>	05.15
Проверил		Ахмедгаллин		<i>Ахмедгаллин</i>	05.15
Проверил		Габдрахманов		<i>Габдрахманов</i>	05.15
Проверил		Щербак		<i>Щербак</i>	05.15
Проверил		Иванов		<i>Иванов</i>	05.15
Проверил		Голубков		<i>Голубков</i>	05.15
Утвердил		Григорьев		<i>Григорьев</i>	05.15

Согласовано

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
В заказ	<i>Зубов</i>	

- Примечание:
 Укомплектовать ЩУ (600х700х200):
 1. Электросчетчик Меркурий 234 АРТМ-03РВ.12 - 2шт;
 2. GSM шлюз - Меркурий 228 - 1шт;
 3. Концентратор - Меркурий 225.21 - 3шт;
 4. Коробка испытательная переходная - 2шт;
 5. Фильтр подключения - 1шт;
 6. Розетка - 4шт;
 7. Кабель КВВГ-10х2,5 (от тр-ров тока до ЩУ) - 40м;
 8. Провод ПВ 1х2,5 (внутр. разводка в ЩУ) - 15м.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Зернин			<i>Зубов</i>	05.15
Проверил	Ходина			<i>Ходина</i>	05.15
Проверил	Щербаков			<i>Щербаков</i>	05.15
Проверил	Голубков			<i>Голубков</i>	05.15
Утвердил	Гусарьев			<i>Гусарьев</i>	05.15

05/15-30-01		
Строительство ТП 2х250кВА в мкр. 24 г. Сургут		
Щит учета (600х700х200)	с двумя счетчиками	
рансформаторного включения		
Расположение оборудования	Стадия	Лист
	П	6
000 "СГЭС"	Листов	7

